



議会棟廊下空調機器購入現地写真（参考）

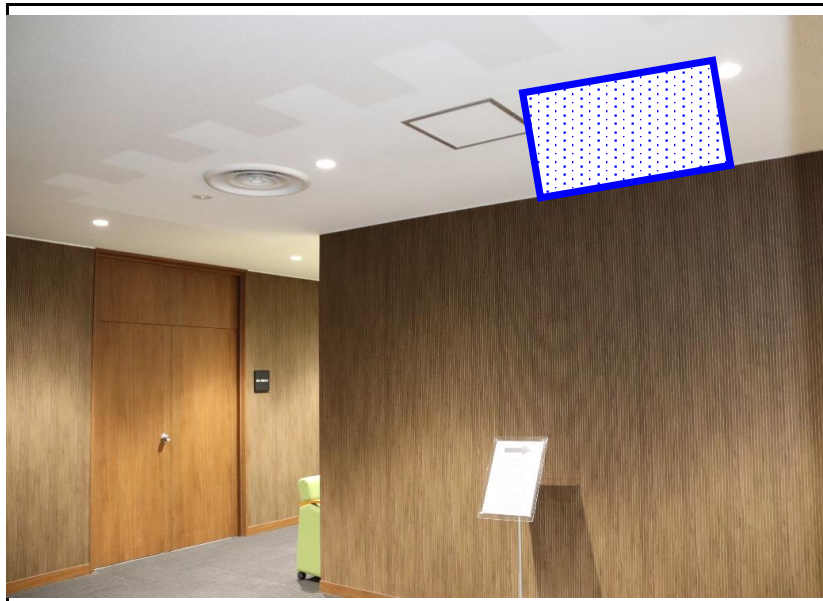

議会棟廊下
室内機設置位置

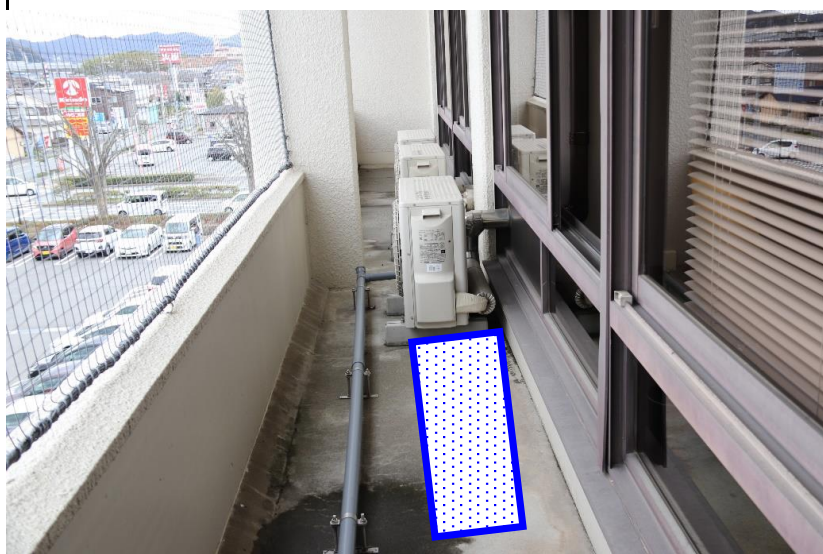


議長室ペランダ
室外機設置位置




議会事務局
リモコン設置位置


議会棟廊下空調機器購入現地写真（参考）

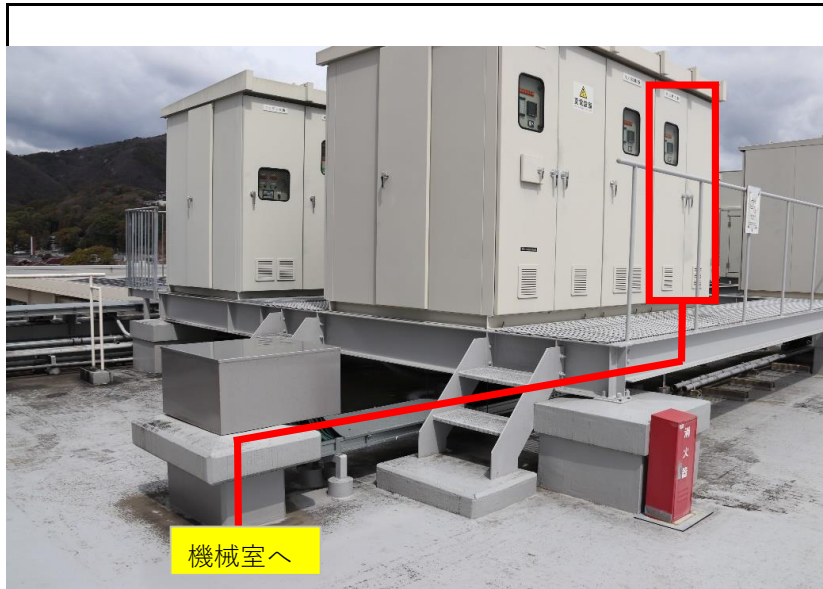

屋上キュービクル
電源取得位置

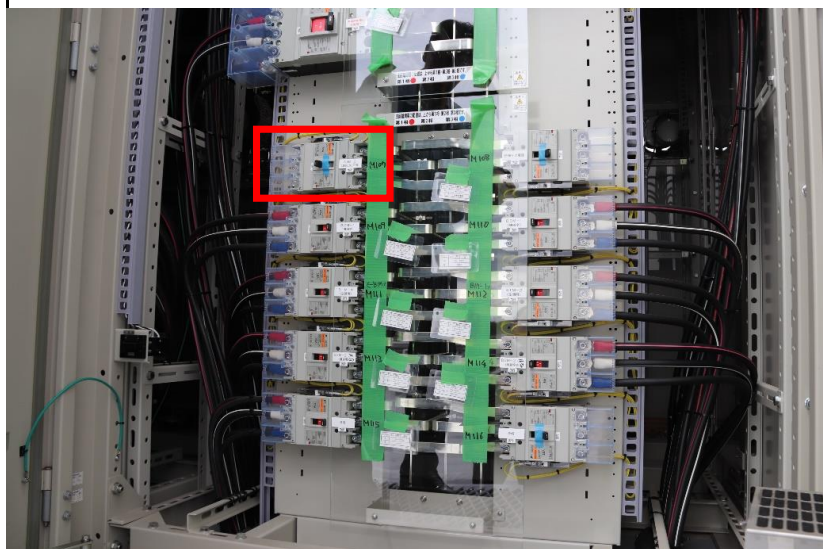

屋上キュービクル
内部①
電源取得位置

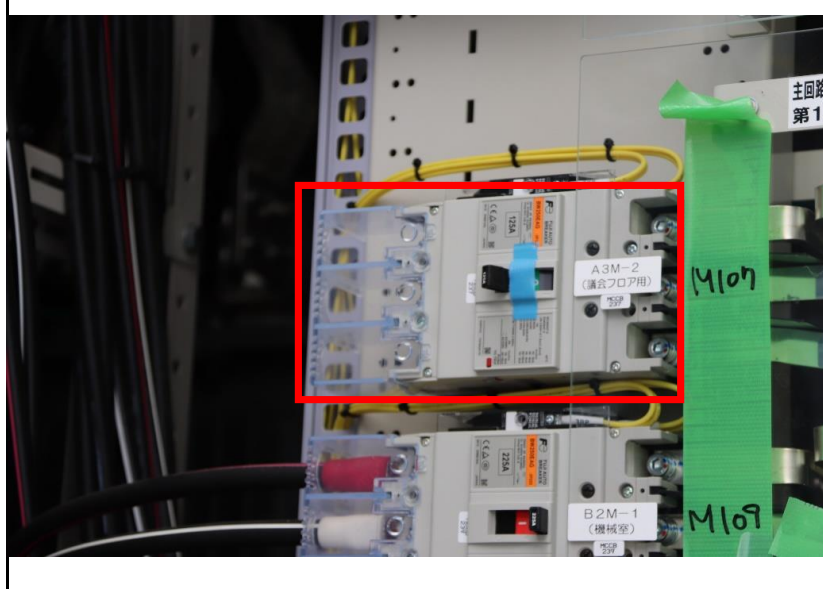

屋上キュービクル
内部②
電源取得位置

議会棟廊下空調機器購入現地写真（参考）

	<p>機械室 ケースブレーカ 設置位置</p>
	<p>議長室①</p>
	<p>議長室②</p>