


			校舎棟新築			
			共用部	中学校	小学校	体育館 (小学校)
天井点検口450×450						
	建築	1F-1	9	2		
		1F-2	19		8	
		2F-1	13			
		2F-2	17			
		体育館(小学校)				2
		3F-1	13	14		
		3F-2	22		12	
		3F-3	2			
	機械		401	217	217	
計			496	233	237	2
天井点検口600×600						
	電気	1F-1	6			
		1F-2			2	
		1F-3	3			
		2F-1		3		
		2F-2			3	
		2F-3	1			
		3F-1		4		
		3F-2			4	
		3F-3	1	1	1	
計			11	8	10	0
ルーバー点検口 450×450						
	建築	2F-3共用	9			
	機械		33			
計			42			
外部 点検口 羽目板部分						
	建築	1F	34			
		2 F	26			
		3F	23			
計			83			

			ｽﾎｰﾂｾﾝﾀｰ-改修	
			体育館 (中学校)	対象外
天井点検口450×450				
	機械	1F	25	5
		2F	16	5
計			41	10
天井点検口600×600				
	電気	1F	5	
		2F	2	
計			7	

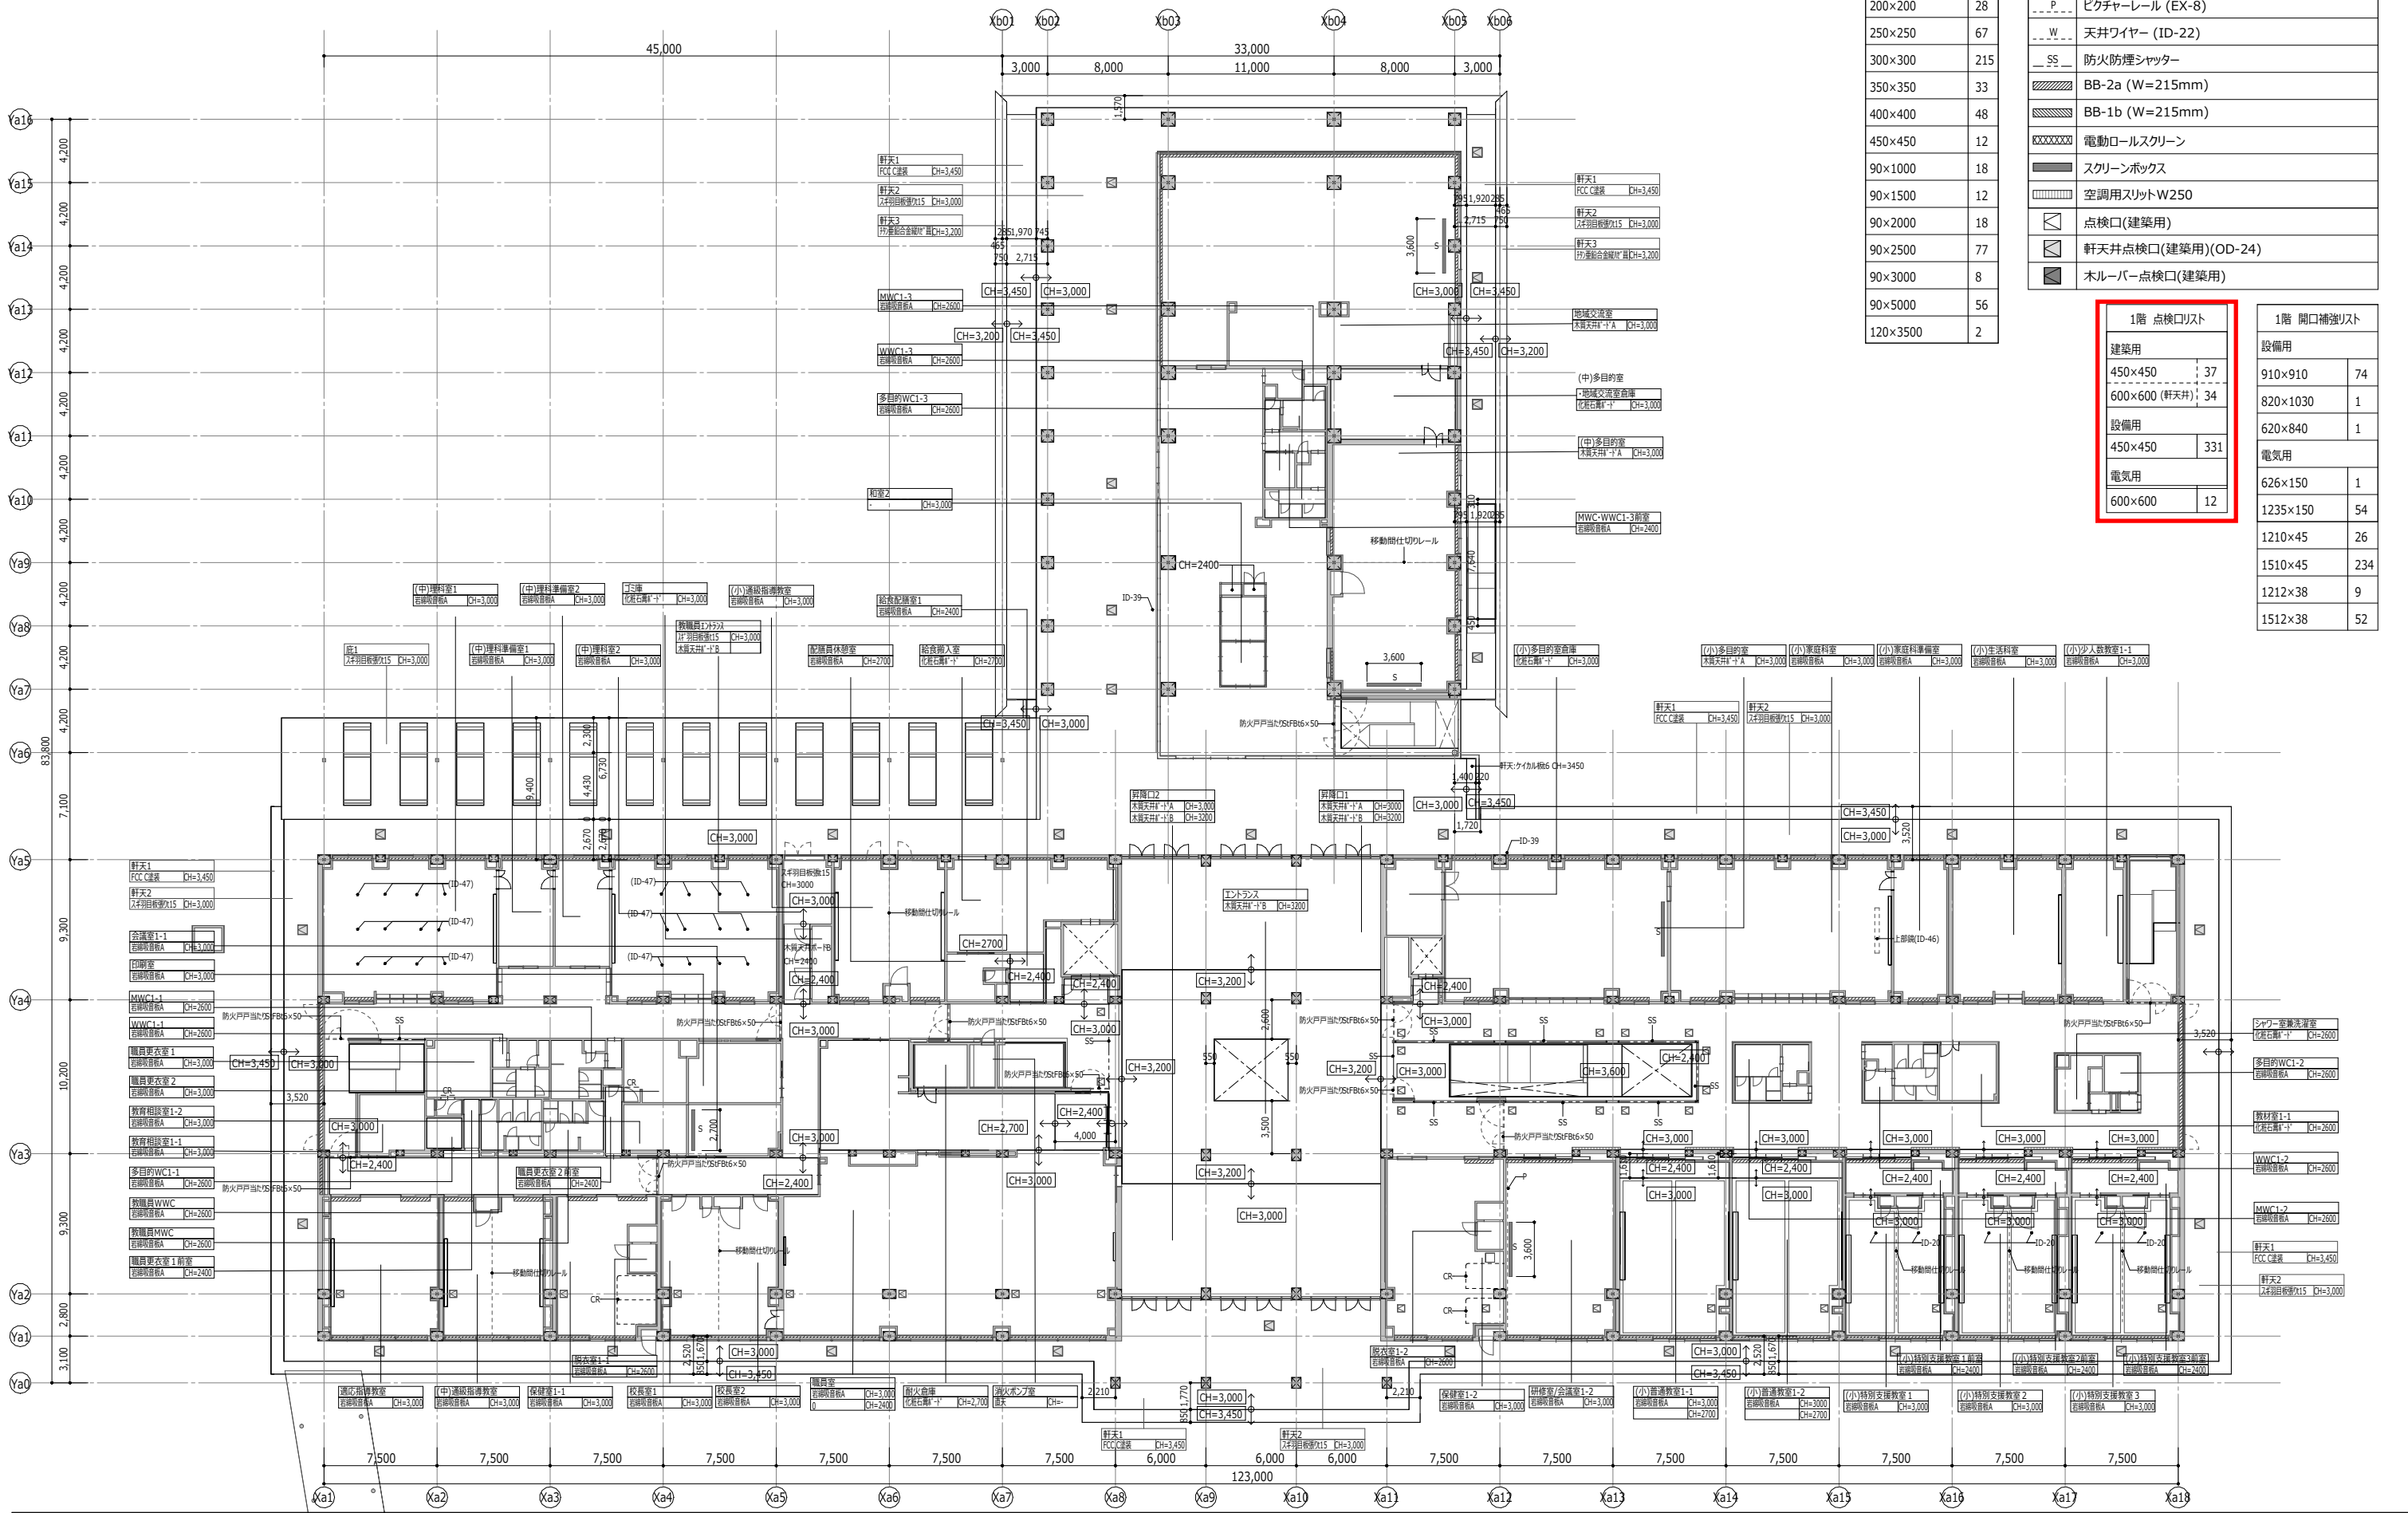


制気口リスト(全階)	
150×150	102
200×200	28
250×250	67
300×300	215
350×350	33
400×400	48
450×450	12
90×1000	18
90×1500	12
90×2000	18
90×2500	77
90×3000	8
90×5000	56
120×3500	2

凡例	
CR	カーテンレール (ID-51)
P	ピクチャーレール (EX-8)
W	天井ワイヤー (ID-22)
SS	防火防煙シャッター
BB-2a (W=215mm)	
BB-1b (W=215mm)	
電動ロールスクリーン	
スクリーンボックス	
空調用スリットW250	
点検口(建築用)	
軒天井点検口(建築用)(OD-24)	
ホルバー点検口(建築用)	

1階 点検口リスト	
建築用	
450×450	37
600×600 (軒天井)	34
設備用	
450×450	331
電気用	
600×600	12


1階 開口補強リスト	
設備用	
910×910	74
820×1030	1
620×840	1
電気用	
626×150	1
1235×150	54
1210×45	26
1510×45	234
1212×38	9
1512×38	52

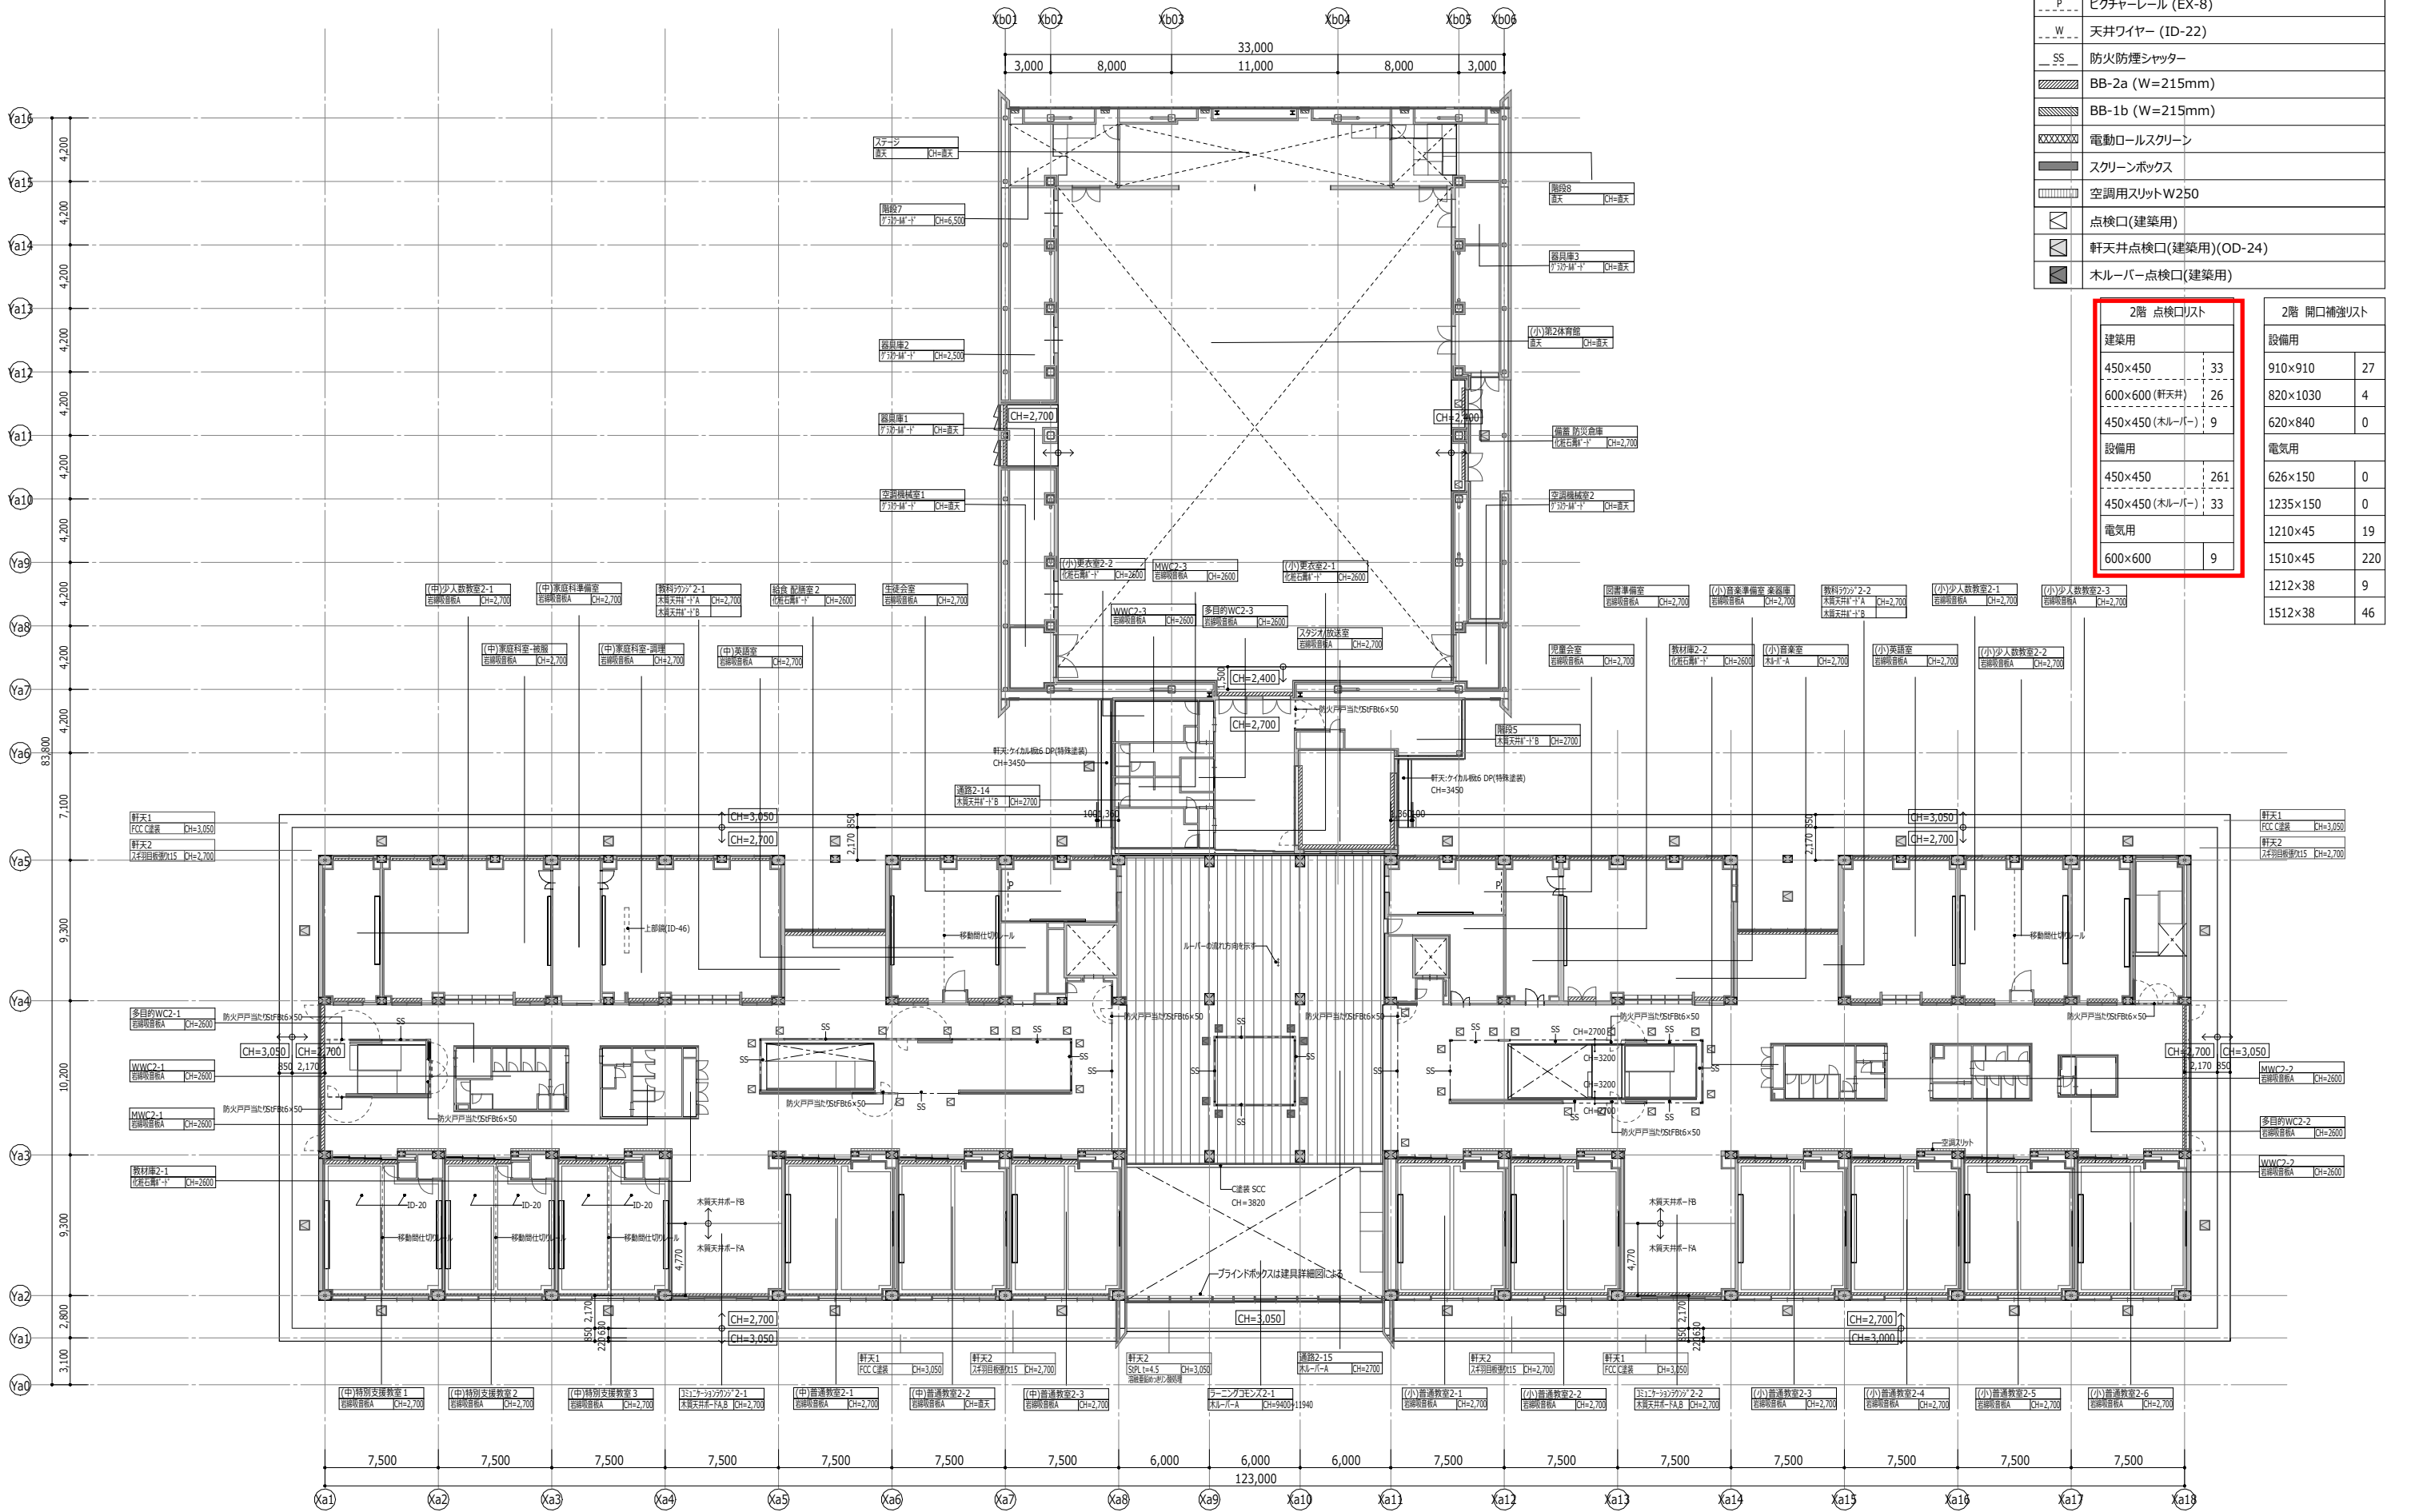

凡例	
CR	カーテンレール (ID-51)
P	ピクチャーレール (EX-8)
W	天井ワイヤー (ID-22)
SS	防火防煙シャッター
BB-2a (W=215mm)	
BB-1b (W=215mm)	
電動ロールスクリーン	
スクリーンボックス	
空調用スリットW250	
点検口(建築用)	
軒天井点検口(建築用)(OD-24)	
ホルルーバー点検口(建築用)	

2階 点検口リスト	
建築用	
450×450	33
600×600 (軒天井)	26
450×450 (ホルルーバー)	9
設備用	
450×450	261
450×450 (ホルルーバー)	33
電気用	
600×600	9

2階 開口補強リスト	
設備用	
910×910	27
820×1030	4
620×840	0
電気用	
626×150	0
1235×150	0
1210×45	19
1510×45	220
1212×38	9
1512×38	46

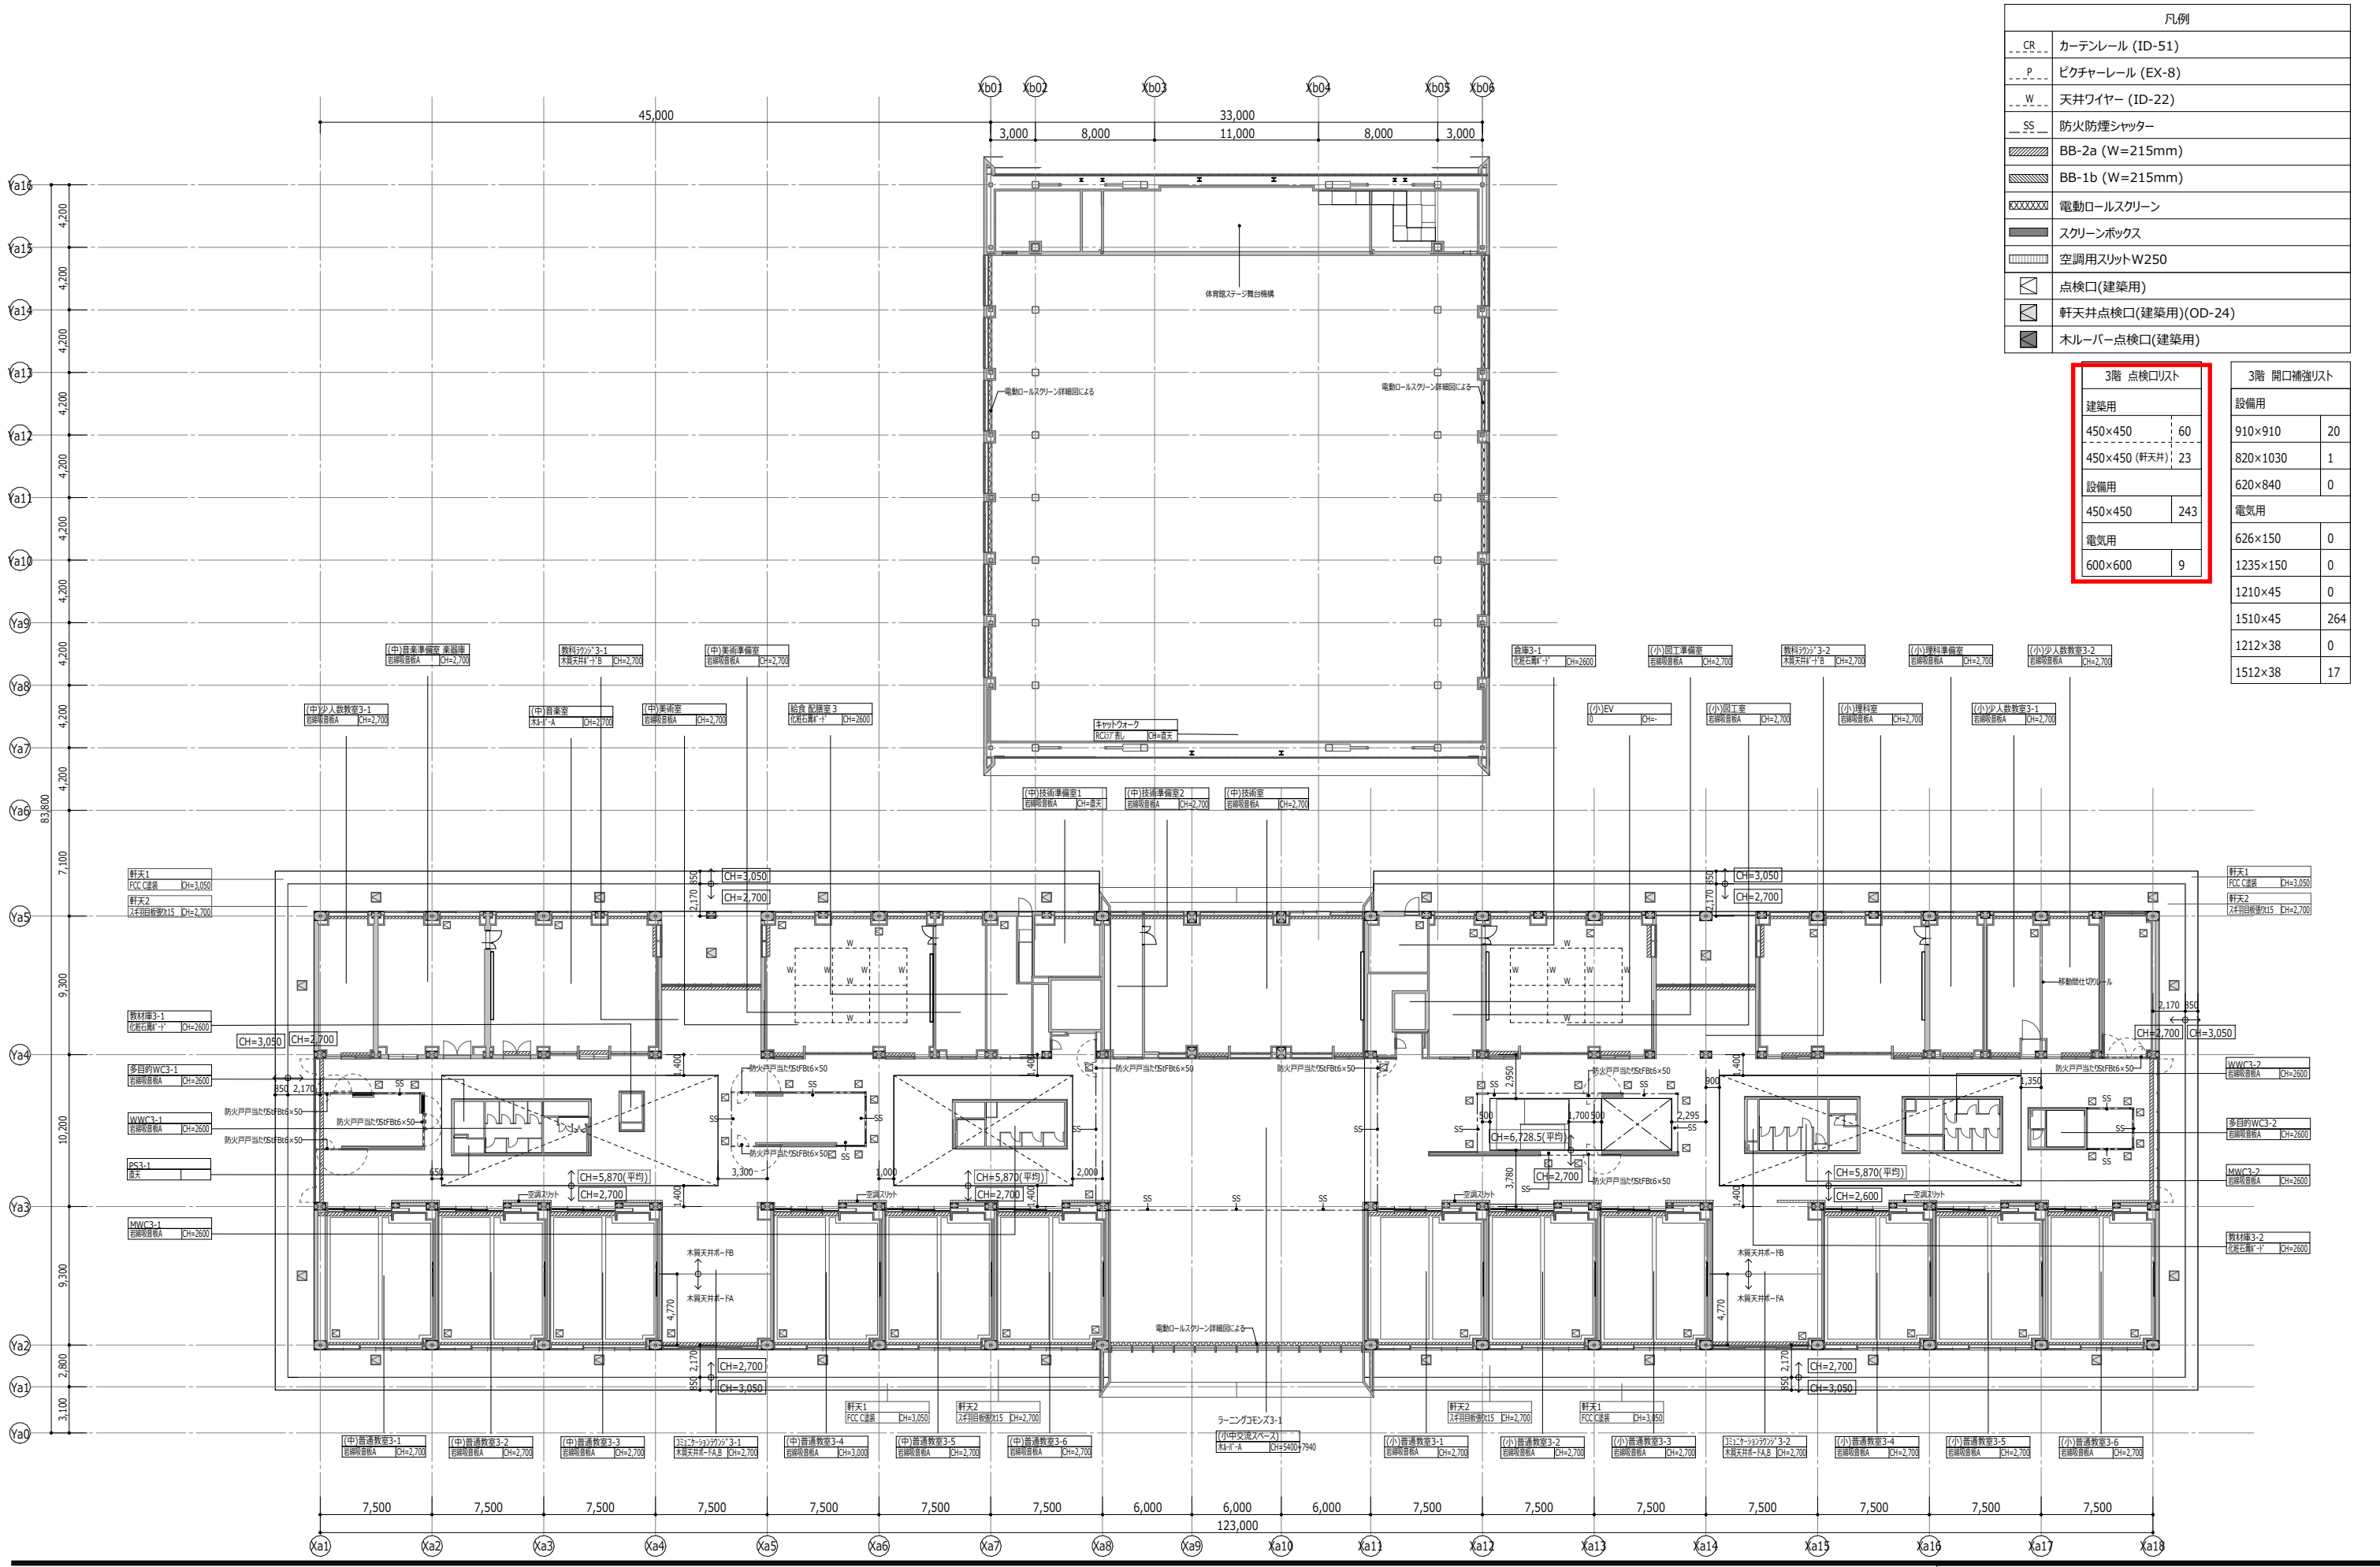


凡例	
CR	カーテンレール (ID-51)
P	ピクチャーレール (EX-8)
W	天井ワイヤー (ID-22)
SS	防火防煙シャッター
BB-2a (W=215mm)	
BB-1b (W=215mm)	
電動ロールスクリーン	
スクリーンボックス	
空調用スリットW250	
点検口(建築用)	
軒天井点検口(建築用)(OD-24)	
ホルダー点検口(建築用)	

3階 点検口リスト	
建築用	
450×450	60
450×450 (軒天井): 23	
設備用	
450×450	243
電気用	
600×600	9

3階 開口補強リスト	
設備用	
910×910	20
820×1030	1
620×840	0
電気用	
626×150	0
1235×150	0
1210×45	0
1510×45	264
1212×38	0
1512×38	17

改修後1階天井伏図

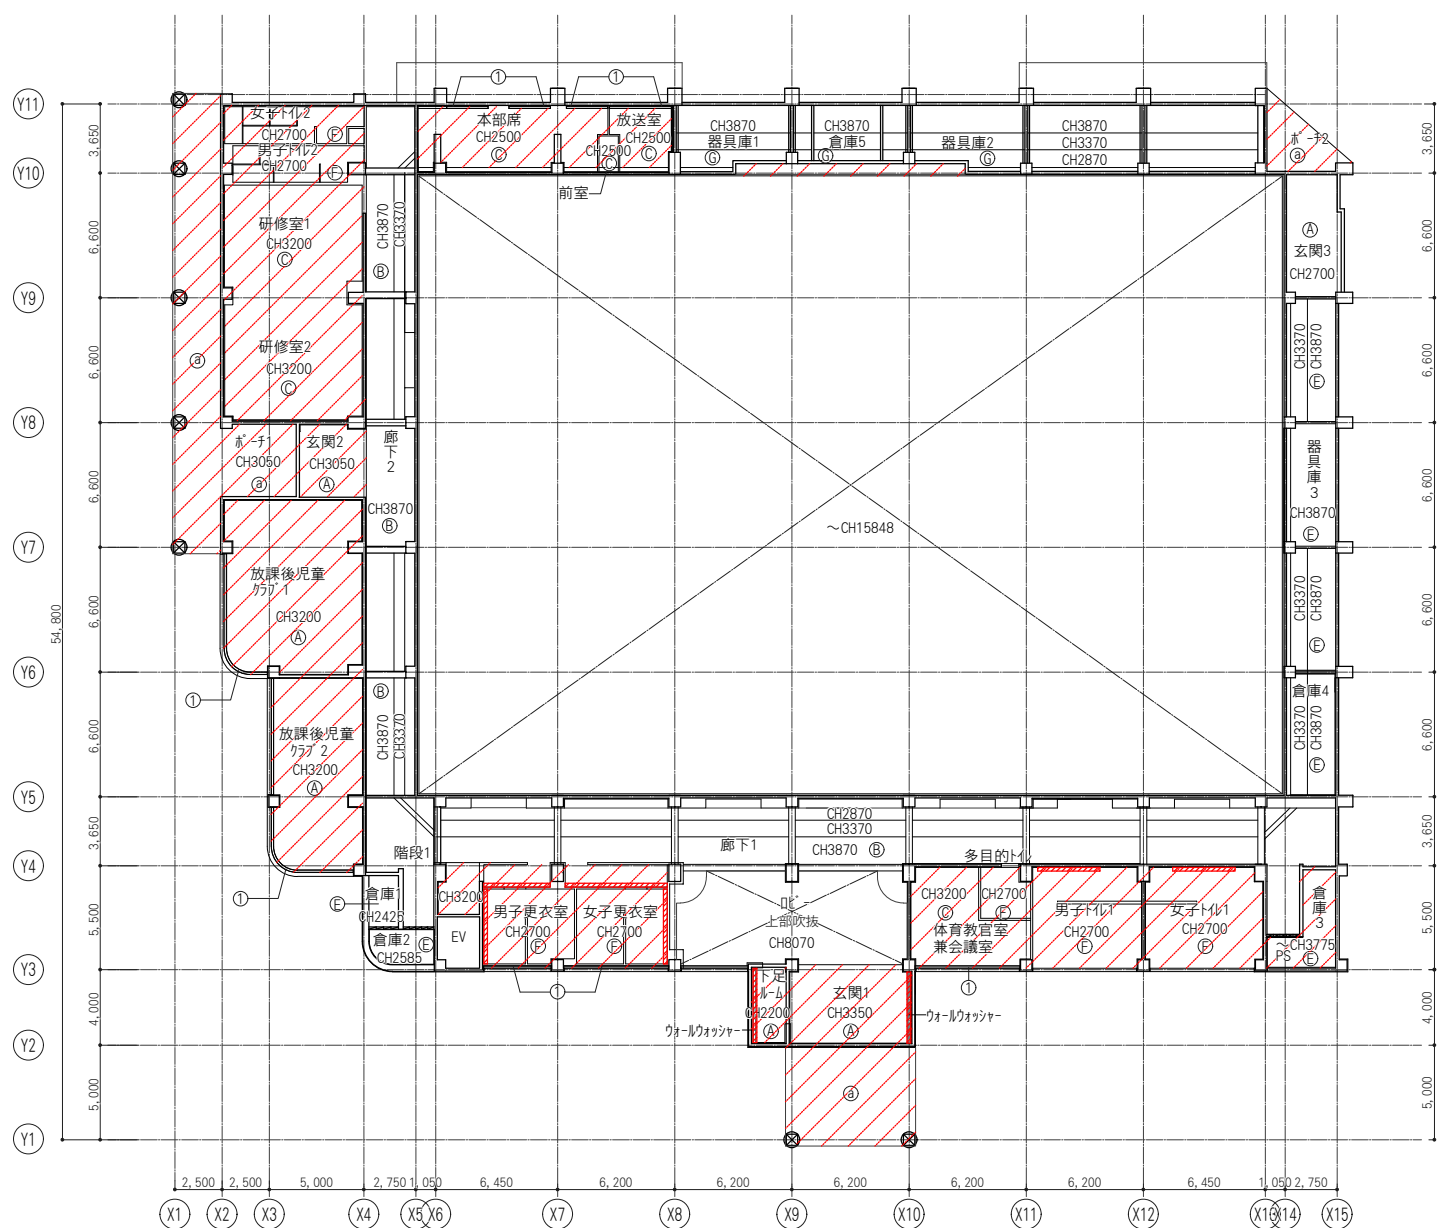


改修後凡例

[illegible]

■天井点検口 目地タイプ [箇所]		■天井開口補強 [箇所]	
寸法	計	寸法	計
450×450 (機械)	30	1080×1080 (機械)	9
600×600 (電気)	5	950×950 (機械)	15
		700×1100 (機械)	2
		600×600 (機械)	2
		400×400 (機械)	7
		1235 x 150 (電気)	9
		1210 x 45 (電気)	10
		1510 x 45 (電気)	41
		φ 400 (電気)	0

改修後2階天井伏図

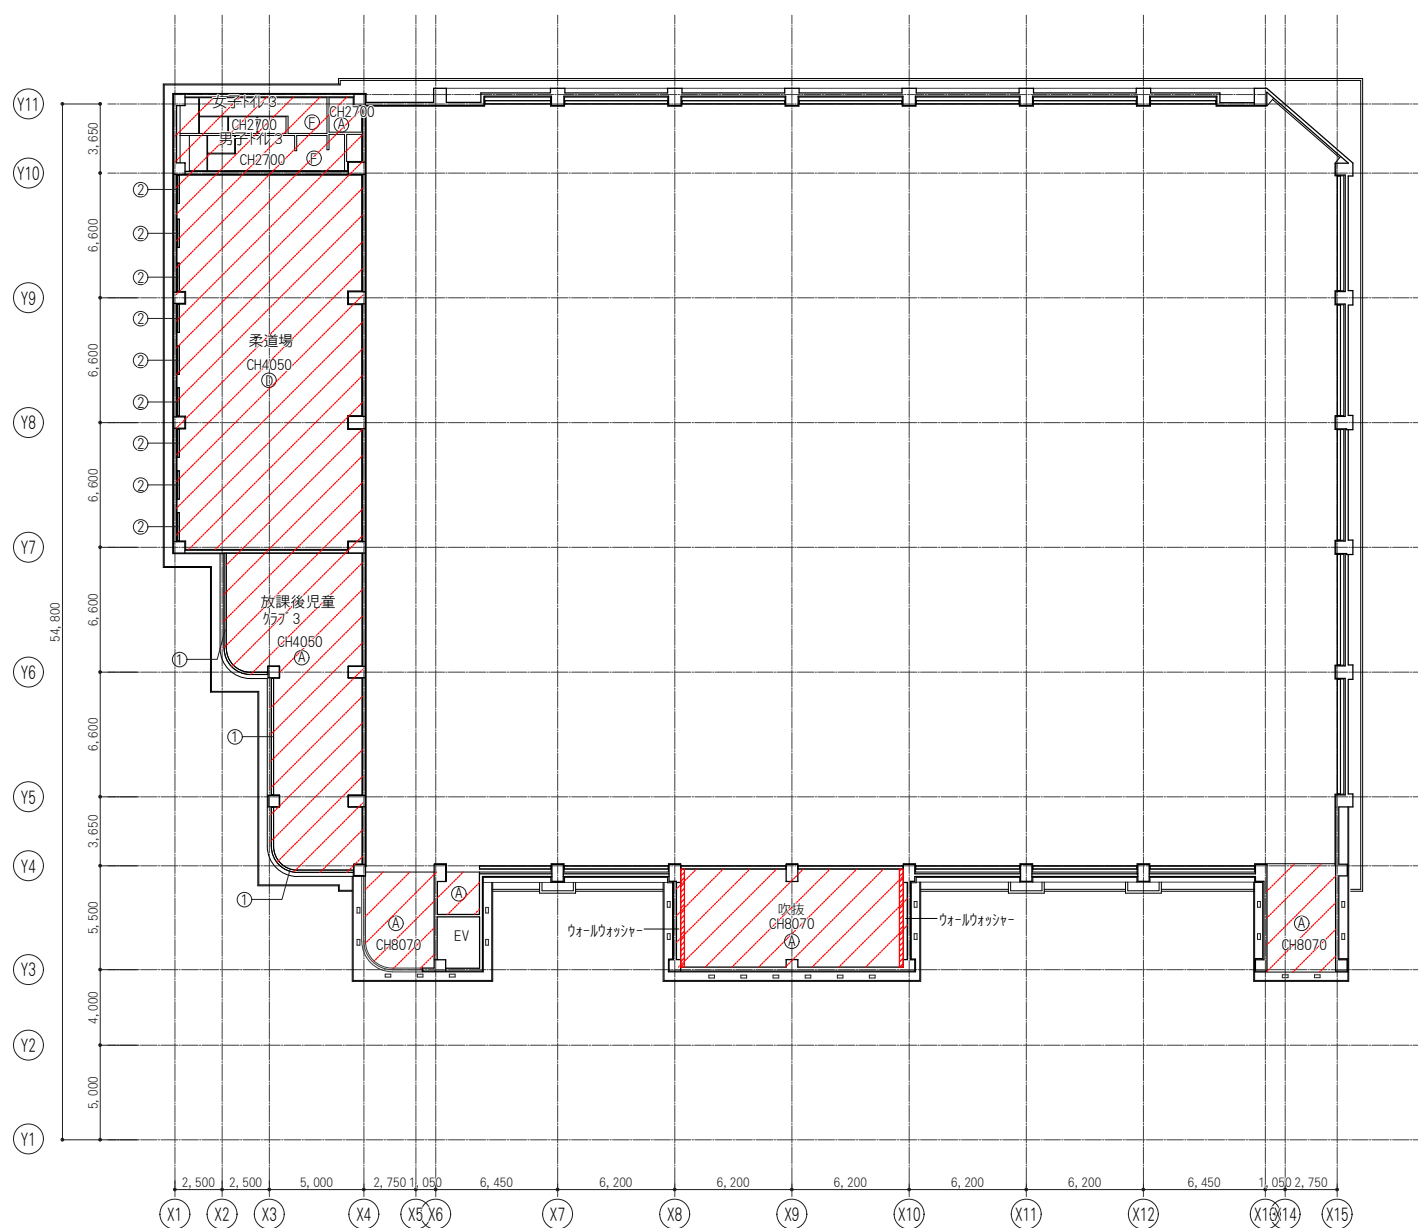

改修前凡例

改修後凡例

	天井新設	③	ケイカル板+DP
	ケールウォッシャー	①	カーボン ケース (7L2) 埋込型 150×150
(A)	GB-R t9.5+t9.5+EP	②	ブラインド ケース (7L2) 埋込型 150×150
(B)	RC補修+EP		
(C)	GB-R t9.5+岩綿吸音板t9		
(D)	木毛ボード+EP		
(E)	既存RC+EP		
(F)	GB-R t9.5+岩綿吸音板		